


内管工事費算出用 共通モデル

内管工事見積用平面図

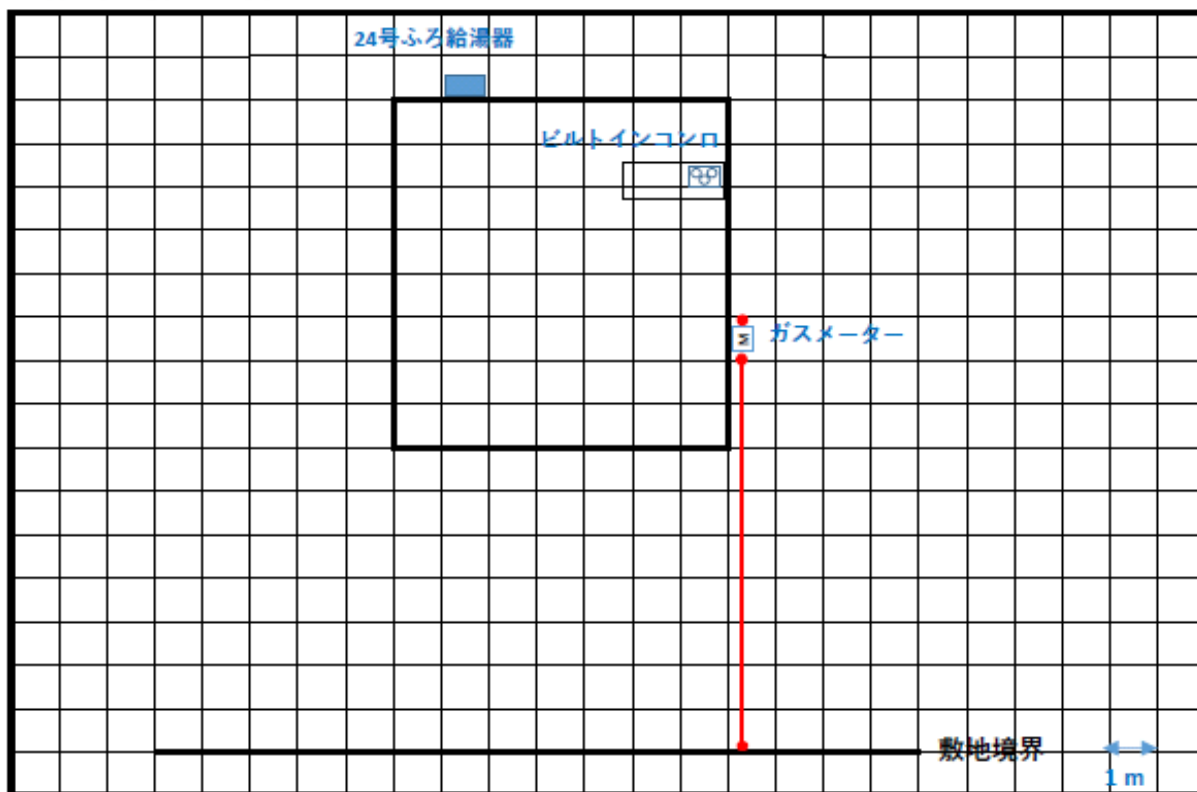

見積条件

- ・新築の戸建木造住宅
- ・ガス機器:2台 (設計対象は、以下のガス流量とする)
 - ①24号ふろ給湯器【ガス消費量(ガス流量)⇒給湯 $3.71\text{m}^3/\text{h}$ 、風呂 $0.92\text{m}^3/\text{h}$ 】
 - ②ビルトインコンロ【ガス消費量(ガス流量)⇒バーナA $0.35\text{m}^3/\text{h}$ 、バーナB $0.35\text{m}^3/\text{h}$ 】
- ・ガスメーターまでは、PE管の埋設配管(延長9m)
- ・ガスメーター以降は、フレキ管の露出配管 ※1、2
- ・機器接続工事は見積りに含む(ガス栓は機器接続ガス栓※3)
- ・外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含まない
- ・上記以外の口径、配管ルート、支持金具等の仕様は各社の標準仕様による

※1 新築の戸建木造住宅の配管標準仕様としてフレキ管を採用していない事業は、各社の標準仕様とする。

※2 フレキ管にて床下を配管する場合は、基礎の形状は考慮せず、最短ルートで配管できるものとする。

※3 機器接続ガス栓が標準仕様ではない事業者は、各社の標準仕様とする。

参考

伊勢崎ガス株式会社

2019年10月1日より次回単価表改定まで
(円)

お見積額

項目	数量	単位	単価	金額
基本工事費	1.0	式	18,096	18,096
フレキ管 15A	1.5	m	3,070	4,605
フレキ管 20A	12.5	m	3,070	38,375
PE管 25A	9.0	m	4,340	39,060
フレキねじガス栓 20A	1.0	ヶ	4,840	4,840
フレキねじガス栓 15A	1.0	ヶ	3,670	3,670
諸経費	1.0	式	10,864	10,864
小計				119,510
消費税 10%				11,951
端数処理				-61
合計				131,400

