


平成30年度 供給計画図 伊勢崎ガス株式会社

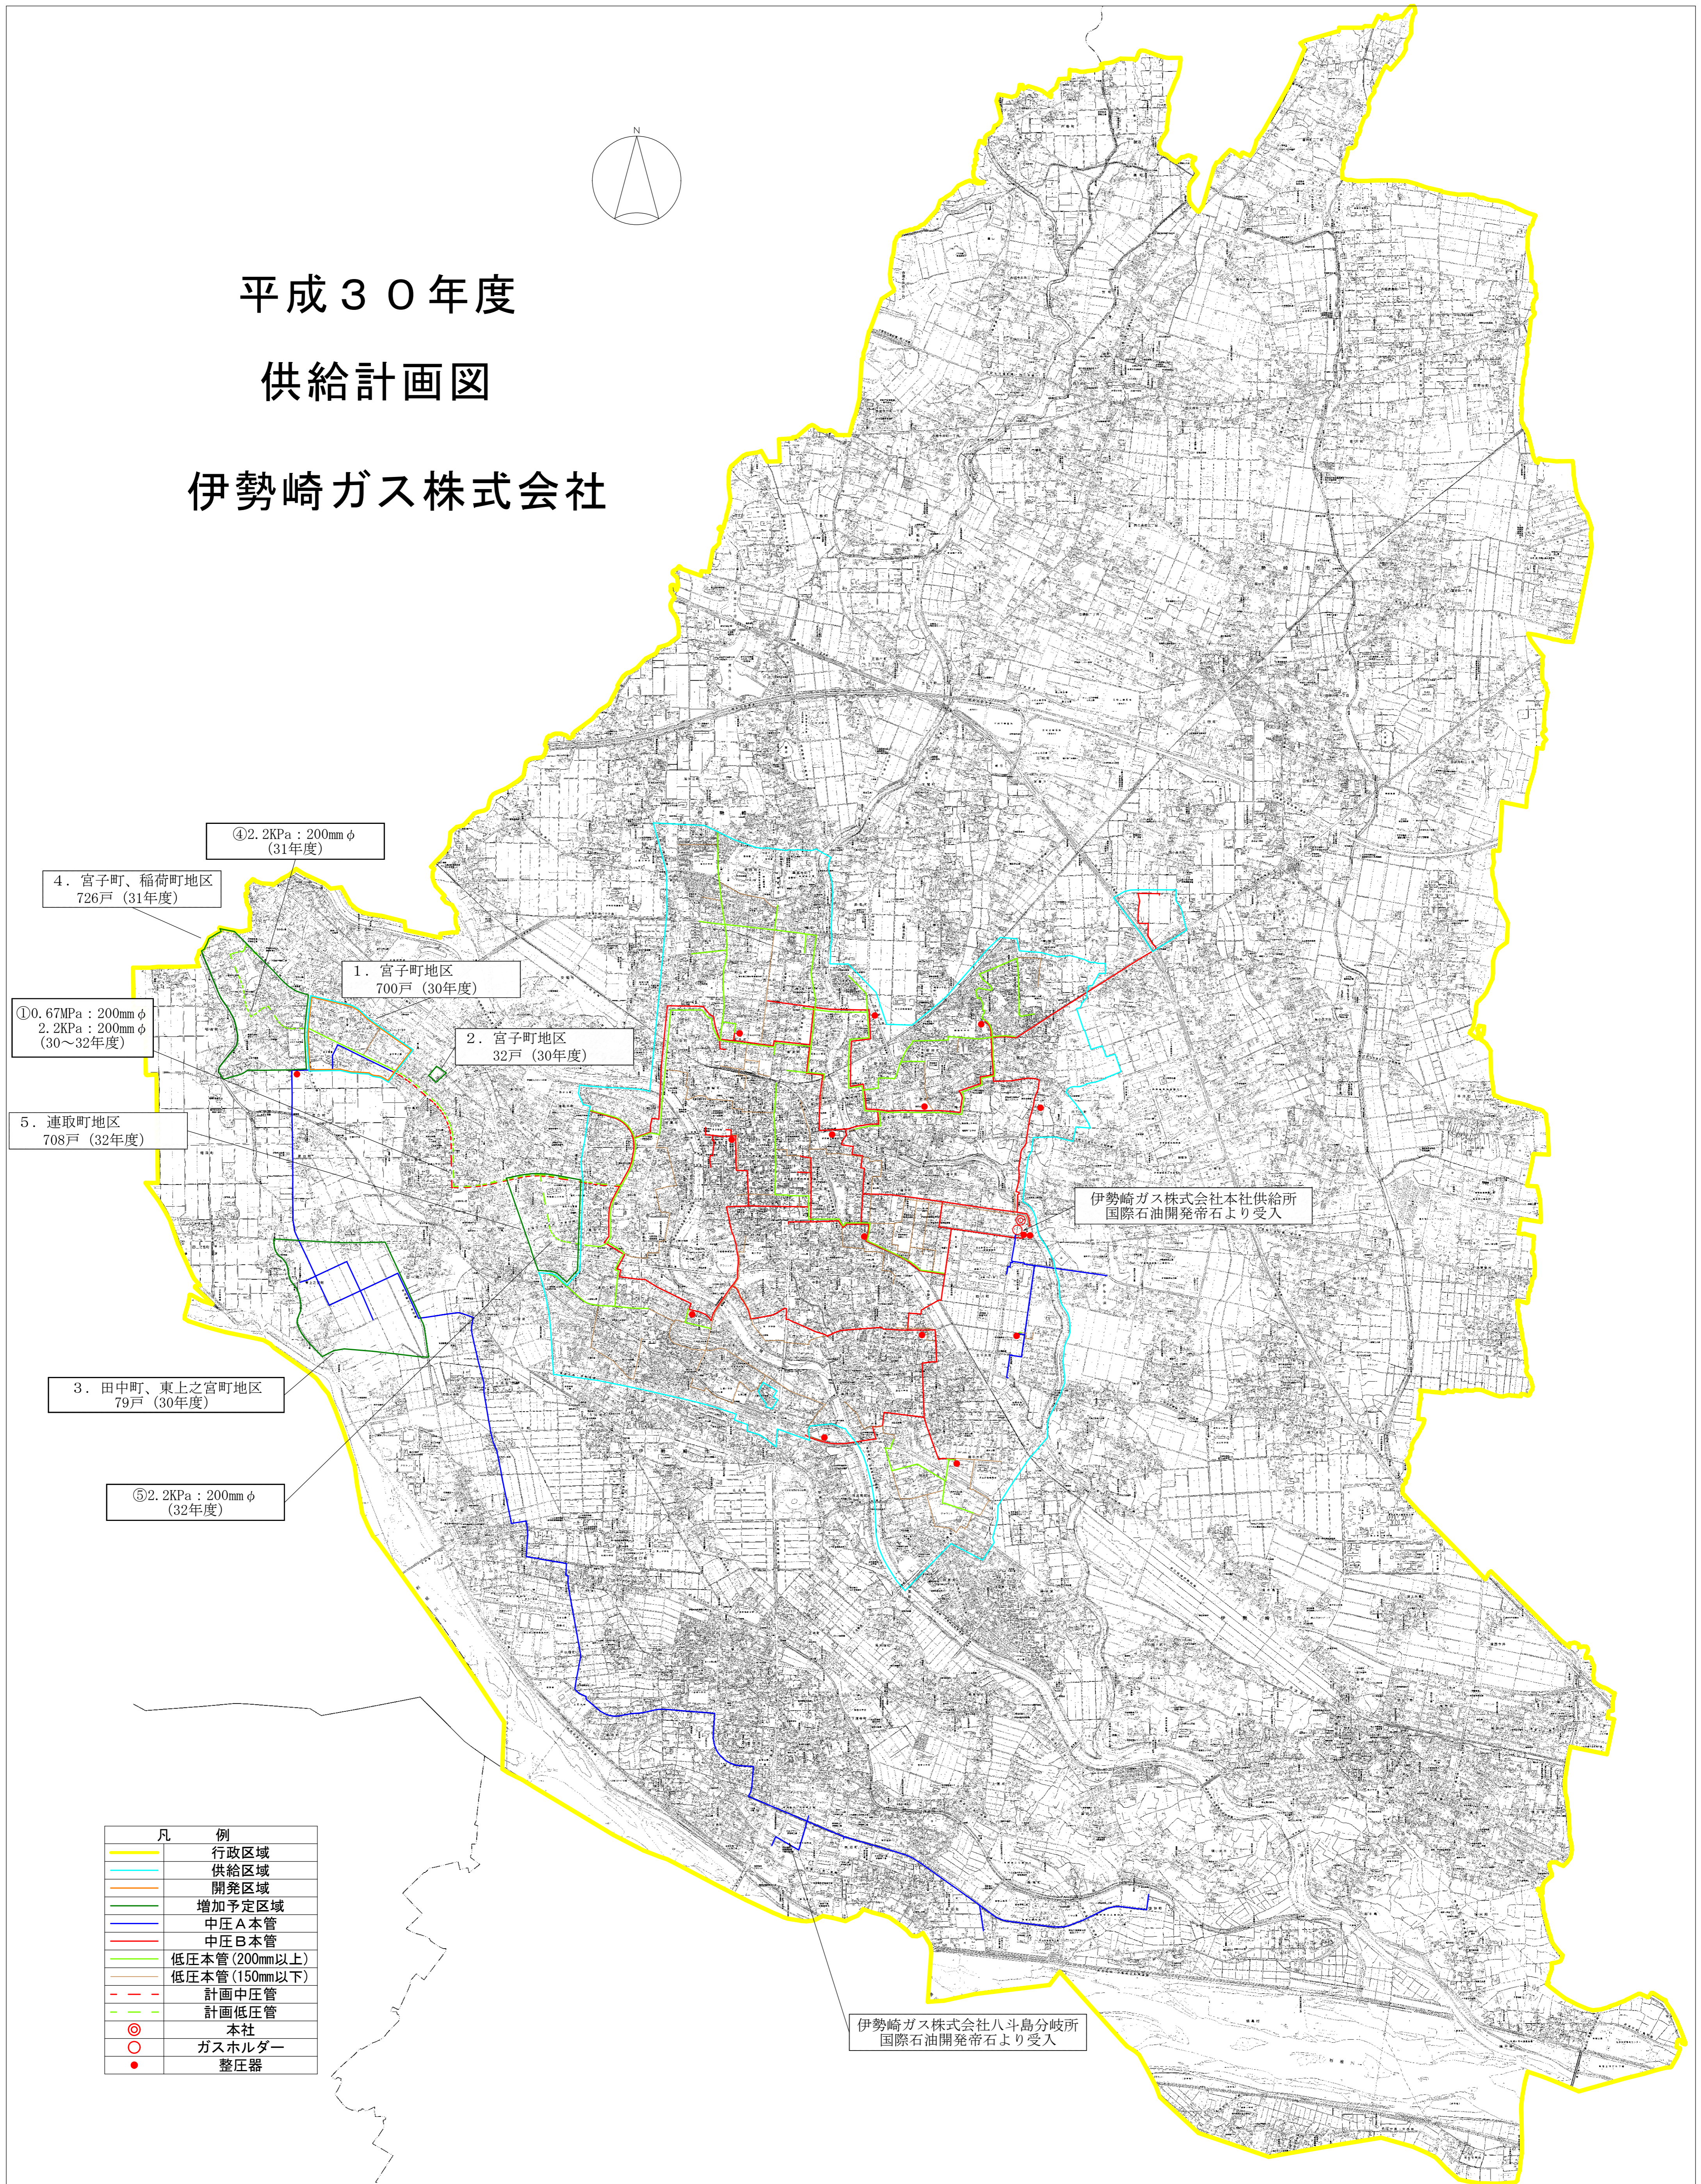

④2. 2KPa : 200mm φ
(31年度)

4. 宮子町、稲荷町地区
726戸 (31年度)

1. 宮子町地区
700戸 (30年度)

2. 宮子町地区
32戸 (30年度)

①0. 67MPa : 200mm φ
2. 2KPa : 200mm φ
(30~32年度)

5. 連取町地区
708戸 (32年度)

3. 田中町、東上之宮町地区
79戸 (30年度)

⑤2. 2KPa : 200mm φ
(32年度)

伊勢崎ガス株式会社本社供給所
国際石油開発帝石より受入

伊勢崎ガス株式会社八斗島分岐所
国際石油開発帝石より受入

凡	例
—	行政区域
—	供給区域
—	開発区域
—	増加予定区域
—	中圧A本管
—	中圧B本管
—	低圧本管(200mm以上)
—	低圧本管(150mm以下)
- - -	計画の中圧管
- - -	計画の低圧管
○	本社
○	ガスホルダー
●	整圧器